



162500100024

检验报告

NO: MZCDC-JYZX-L-2026067

样品名称: 出厂水

检测类别: 监测

监测地点: 蒙自四通泰兴供水有限公司

蒙自市疾病预防控制中心(蒙自市卫生监督所)



检验报告说明

- 1、本检验报告仅对送检样品负责。
- 2、本检验报告涂改、增删无效，不得部分复制。未加盖我单位检验报告专用章无效。
- 3、对检验结果若有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复核申请。
- 4、微生物检验结果不做复检，不宜保存的样品不做复检。
- 5、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 6、本检验报告直接发给客户本人，并为客户保密。
- 7、检验项目中带“☆”号者分包项目，带“★”号者为未经 CMA 认证的项目

检验机构地址：天马路延长线市消防大队旁

邮政编码：661199

联系电话：0873——3722652

投诉电话：0873——3725453

传 真：0873——3720546





162500100024

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）检验报告（正本）

NO: MZCDC-JYZX-L-2026067

第 1 页 共 2 页

样品名称：出厂水
 样品数量：2.5L+500mL
 样品性状：液体
 检测类别：监测
 采样地点：蒙自四通泰兴供水有限公司
 检验技术依据：GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 生活饮用水标准检验方法
 检验结果：

样品编号：L069
 采样日期：2026年03月17日
 送检日期：2026年03月17日
 检验完成日期：2026年03月23日

检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)	检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)	5	≤15	六价铬/(mg/L)	<0.004	≤0.05
浑浊度	<0.5	≤1	铁/(mg/L)	<0.3	≤0.3
臭和味	无	无异臭、异味	锰/(mg/L)	<0.1	≤0.1
肉眼可见物	无	无	铜/(mg/L)	<0.2	≤1.0
pH	8.35	6.5~8.5	锌/(mg/L)	<0.05	≤1.0
硫酸盐/(mg/L)	15.3	≤250	铝/(mg/L)	<0.008	≤0.2
氯化物/(mg/L)	10.6	≤250	砷/(mg/L)	<0.005	≤0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/(mg/L)	1.2	≤3	汞/(mg/L)	<0.001	≤0.001
溶解性总固体/(mg/L)	252	≤1000	铅/(mg/L)	<0.001	≤0.01
总硬度（以CaCO ₃ 计）/(mg/L)	171	≤450	镉/(mg/L)	<0.001	≤0.005
硝酸盐（以N计）/(mg/L)	2.3	≤10	三氯甲烷/(mg/L)	0.0289	≤0.06
氨(以N计)/(mg/L)	<0.1	≤0.5	★一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	≤0.1
氟化物/(mg/L)	0.1	≤1.0	★二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.01	≤0.06
氰化物/(mg/L)	<0.002	≤0.05	★三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	≤0.1



检验结果:

检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)	检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)
★三卤甲烷	0.5	≤1	★二氯乙酸/ (mg/L)	<0.05	≤0.05
氯酸盐/ (mg/L)	<0.1	≤0.7	★三氯乙酸/ (mg/L)	<0.05	≤0.1
菌落总数/(CFU/mL)	<1	≤100	游离余氯/ (mg/L)	0.37	0.3~2
大肠埃希氏菌 /(MPN/100mL)	未检出	不得检出	总大肠菌群 /(MPN/100mL)	未检出	不得检出

结果评价：以上所检项目均符合 GB5749—2022 国家生活饮用水卫生标准。


以下空白



注：该检验结果仅对送检样品负责

授权签字人：

卢波 吕继荣 2026 年 3 月 25 日

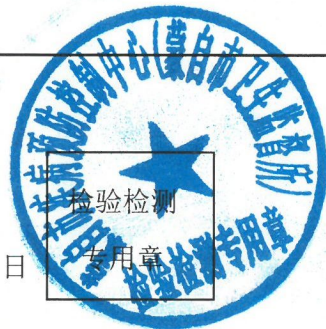



162500100024

检验报告

NO: MZCDC-JYZX-L-2026050

样品名称: 末梢水

检测类别: 监测

监测地点: 创泰御翠湾

蒙自市疾病预防控制中心 (蒙自市卫生监督所)



检验报告说明

- 1、本检验报告仅对送检样品负责。
- 2、本检验报告涂改、增删无效，不得部分复制。未加盖我单位检验报告专用章无效。
- 3、对检验结果若有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复核申请。
- 4、微生物检验结果不做复检，不宜保存的样品不做复检。
- 5、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 6、本检验报告直接发给客户本人，并为客户保密。
- 7、检验项目中带“☆”号者分包项目，带“★”号者为未经 CMA 认证的项目

检验机构地址：天马路延长线市消防大队旁

邮政编码：661199

联系电话：0873——3722652

投诉电话：0873——3725453

传 真：0873——3720546



162500100024

蒙自市疾病预防控制中心（蒙自市卫生监督所）检验报告（正本）

NO: MZCDC-JYZX-L-2026050


第 1 页 共 2 页

样品名称：末梢水
 样品数量：2.5L+500mL
 样品性状：液体
 检测类别：监测
 采样地点：创泰御翠湾

样品编号：L052
 采样日期：2026年03月17日
 送检日期：2026年03月17日
 检验完成日期：2026年03月23日

检验技术依据：GB/T5750.4.5.6.7.8.10.12-2023 生活饮用水标准检验方法
 检验结果：

检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)	检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)
色度(铂钴色度单位)	<5	≤15	六价铬/(mg/L)	<0.004	≤0.05
浑浊度	<0.5	≤1	铁/(mg/L)	<0.3	≤0.3
臭和味	无	无异臭、异味	锰/(mg/L)	<0.1	≤0.1
肉眼可见物	无	无	铜/(mg/L)	<0.2	≤1.0
pH	8.38	6.5~8.5	锌/(mg/L)	<0.05	≤1.0
硫酸盐/(mg/L)	15.2	≤250	铝/(mg/L)	<0.008	≤0.2
氯化物/(mg/L)	9.8	≤250	砷/(mg/L)	<0.005	≤0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/(mg/L)	0.9	≤3	汞/(mg/L)	<0.001	≤0.001
溶解性总固体/(mg/L)	250	≤1000	铅/(mg/L)	<0.001	≤0.01
总硬度（以CaCO ₃ 计）/(mg/L)	170	≤450	镉/(mg/L)	<0.001	≤0.005
硝酸盐（以N计）/(mg/L)	2.3	≤10	三氯甲烷/(mg/L)	0.0236	≤0.06
氨(以N计)/(mg/L)	<0.1	≤0.5	★一氯二溴甲烷/(mg/L)	<0.01	≤0.1
氟化物/(mg/L)	0.1	≤1.0	★二氯一溴甲烷/(mg/L)	<0.01	≤0.06
氰化物/(mg/L)	<0.002	≤0.05	★三溴甲烷/(mg/L)	<0.01	≤0.1

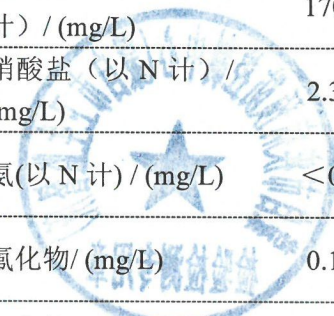

检验结果:

检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)	检验项目	结果	限值 (GB5749-2022)
★三卤甲烷	0.4	≤1	★二氯乙酸/(mg/L)	<0.05	≤0.05
氯酸盐/(mg/L)	<0.1	≤0.7	★三氯乙酸/(mg/L)	<0.05	≤0.1
菌落总数/(CFU/mL)	<1	≤100	游离余氯/(mg/L)	0.1	≥0.05
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出

结果评价：以上所检项目均符合 GB5749—2022 国家生活饮用水卫生标准。

以下空白



注：该检验结果仅对送检样品负责

授权签字人：李波 高细学 2026 年 3 月 25 日

